


TEPLOTY PRIMÁRNYCH ROZVODOV (MH Teplárenský holding a.s., závod Trnava)

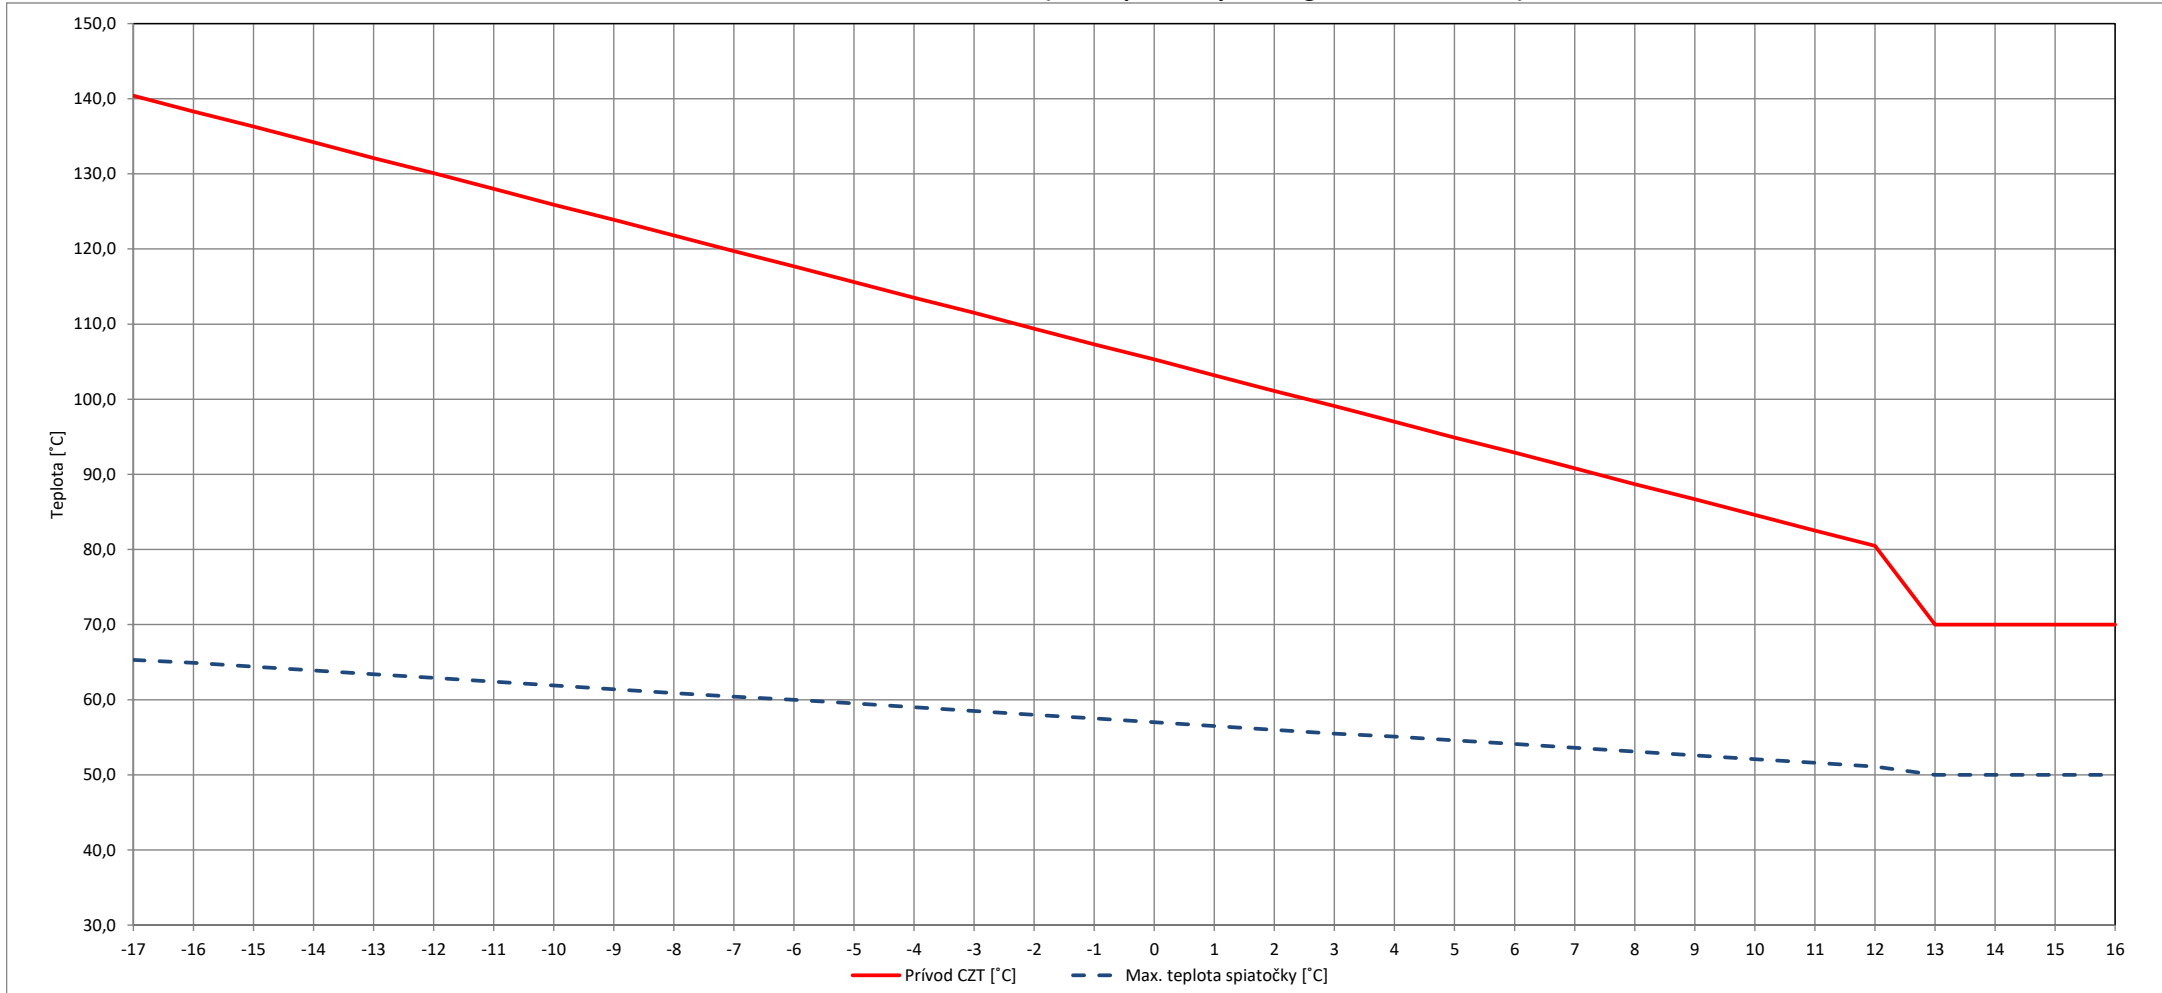

Vonkajšia teplota t_e [°C]	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prívod CZT [°C]	140,4	138,3	136,3	134,2	132,1	130,1	128,0	125,9	123,9	121,8	119,7	117,7	115,6	113,5	111,5	109,4	107,3	105,3	103,2	101,1	99,1	97,0	94,9	92,9	90,8	88,7	86,7	84,6	82,5	80,5	70,0	70,0	70,0	70,0
ΔT [°C]	75,1	73,4	71,9	70,3	68,7	67,2	65,6	64,0	62,5	60,9	59,3	57,7	56,1	54,5	53,0	51,4	49,8	48,3	46,7	45,1	43,6	41,9	40,3	38,8	37,2	35,6	34,1	32,5	30,9	29,4	20,0	20,0	20,0	20,0
Max. teplota spiatocky [°C]	65,3	64,9	64,4	63,9	63,4	62,9	62,4	61,9	61,4	60,9	60,4	60,0	59,5	59,0	58,5	58,0	57,5	57,0	56,5	56,0	55,5	55,1	54,6	54,1	53,6	53,1	52,6	52,1	51,6	51,1	50,0	50,0	50,0	50,0